


Merkblatt für die Hauseinführung Wasser bei nicht unterkellerten Gebäuden

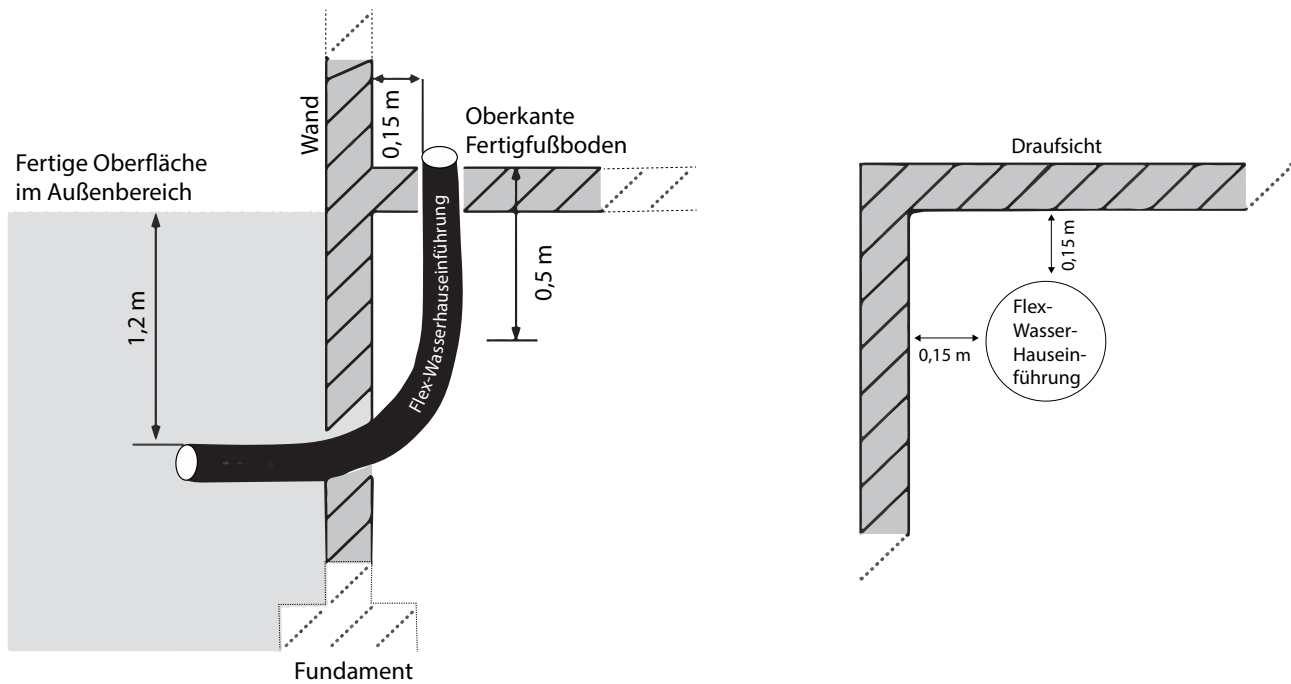

- ✓ Die von der Stadtwerke Stockach GmbH gelieferte Wasserhauseinführung muss unmittelbar entlang der Wand nach oben geführt werden. Der Abstand zwischen Wand und Leerrohr muss allseitig 0,15 m betragen.
- ✓ Im Außenbereich muss eine Gesamtüberdeckung von 1,2 m eingehalten werden.